


## Pompa tipo 010-2

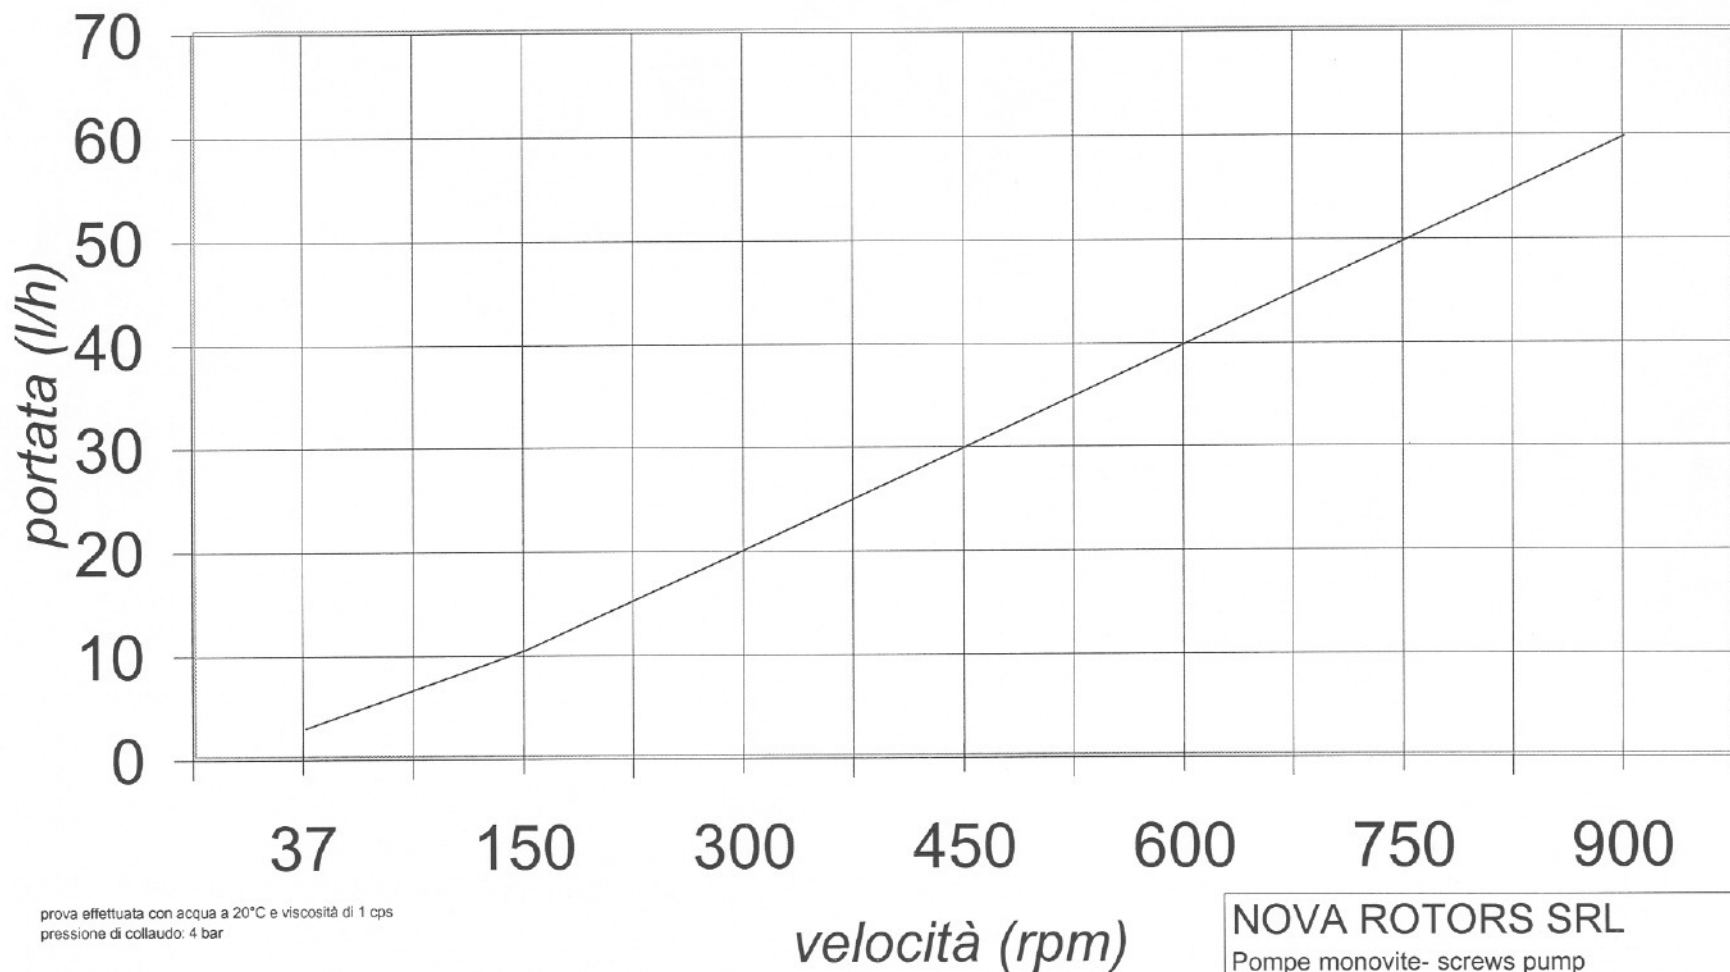

prova effettuata con acqua a 20°C e viscosità di 1 cps  
pressione di collaudo: 4 bar

**NOVA ROTORS SRL**

Pompe monovite- screws pump  
tel 0444/888151- fax 0444/888152